



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
UNIVERSITY OF NIŠ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
FACULTY OF OCCUPATIONAL SAFETY



РЕПУБЛИКА СРБИЈА, 18000 Ниш, Чарнојевића 10 А, Тел: (018)529-701, Факс: (018)249-962, Т.Р.840-1747666-77, ПИБ 100663853, М.Б.07226063
E-mail: info@znrfaq.ni.ac.rs, www.znrfaq.ni.ac.rs

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

broj izveštaja: 01/03-29/31


Datum: 02. 12. 2020.	Izdanje: 1	Kopija: ORIGINAL	Izmena: -	Ukupno strana: 22
-------------------------	---------------	---------------------	--------------	----------------------

Kontrolisana kopija.

Zabranjeno kopiranje i preštampavanje, osim u celosti, bez saglasnosti Centra za tehnička ispitivanja.



Univerzitet u Nišu
Fakultet zaštite na radu u Nišu
CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



PODACI O KORISNIKU

Naziv korisnika:

Grad Niš – Gradska uprava

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Adresa korisnika:

Niš, Ul. Nikole Pašića 24

PIB / MB:

100232752 / 17620541

Odgovorno lice:

Ivana Krstić, dipl. inž., sekretar sekretarijata

Kontakt podaci:

Dragana Džombić, tel. 018-504-569

e-mail: dragana.dzombic@gu.ni.rs

PODACI O ISPITIVANJU

Zahtev za ispitivanje:

Q.CTI.OB.014/17-09-19-020

Zapisnik o preispitivanju zahteva
za ispitivanje:

Q.CTI.OB.016/17-09-19

Ponuda za ispitivanje:

Q.CTI.OB.017/18-09-19-018

Ugovor:

01/03-32/1 od 1. 11. 2019. godine (vaš broj: 4027/2019-01 od
29. 10. 2019. godine)

Radni nalog za ispitivanje:

- Q.CTI.OB.012/01-10-20-019

Predmet ispitivanja:

Kontinuirani dugotrajni monitoring stanja nivoa buke od novembra
2019. do oktobra 2020. g. na lokacijama:

1. Bulevar Nemanjića 14a – jarbol ispred objekta „Nove Agrobanke“

2. Ul. Cara Dušana 102 - jarbol ispred objekta „Hemofarm“

Standard/propis/
validovana metoda

SRPS ISO 1996-1:2019

SRPS ISO 1996-2:2019

Šifra metode: 1996-LVB-01

Akreditovana metoda: DA ☒ NE ☐

Mesto i datum ispitivanja:

Niš, novembar 2019 - oktobar 2020

Zapisnik o ispitivanju:

-

Ispitivači:

Automatizovano merenje



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



SADRŽAJ

1. OPŠTI DEO	4
1.1 Spisak korišćenih dokumenata.....	4
1.1.1 Spisak korišćenih dokumenata u proceduri ispitivanja	4
1.2.2 Spisak korišćenih dokumenata u izradi izveštaja	4
1.2 Korišćena merna oprema u proceduri akustičkih ispitivanja.....	4
2. PODACI O MERNIM MESTIMA	6
3. INDIKATORI BUKE	8
3.1 Mesečni indikatori buke.....	8
5.2 Nedeljni indikatori buke	10
3.3 Indikatori buke za petodnevni period radnih dana.....	14
3.4 Indikatori buke za vikende	18



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



1. OPŠTI DEO

1.1 SPISAK KORIŠĆENIH DOKUMENATA

1.1.1 Spisak korišćenih dokumenata u proceduri ispitivanja

- SRPS ISO 1996-1:2010 - Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini - Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja;
- SRPS ISO 1996-2:2010 - Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini - Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.
- Q.CTI.PR.03 Procedura za sprovođenje laboratorijskog ispitivanja
- Q.CTI.UP.10 Uputstvo za merenje buke u životnoj sredini

1.1.2 Spisak korišćenih dokumenata u izradi izveštaja

- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, ("Službeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010);
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke, ("Službeni glasnik R. Srbije" br. 72/2010);
- Q.CTI.UP.04 Uputstvo za izradu izveštaja o ispitivanju

1.2 KORIŠĆENA MERNA OPREMA U PROCEDURI AKUSTIČKIH ISPITIVANJA

	Komponenta		Serijski br.	Inv. broj
Merna stanica 1 (tip 3636-B-203) oznaka: NMT-1	1.1	Kabinet stanice, tip 3636-B-100	2870021	3158
	1.2	Merač nivoa zvuka Bruel&Kjaer, tip 2250-N	3001588	
	1.3	Mikrofon Bruel&Kjaer, tip 4189	2850910	
	1.4	Pribor za mikrofon Bruel&Kjaer, tip UA-1404	-	
	1.5	Predpojačavač Bruel&Kjaer, tip ZC-0032	18212	
	1.6	Akumulatorska baterija, tip QB-0065	195579-006	
	1.7	Pribor za montažu za stub/zid, tip UA-2198	-	
	1.8	GPRS ruter sa antenom	-	
	1.9	GPS prijemnik ZZ-0249 „Garmin“ model 16x-HVS	191957/0	
	1.10	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7232, verzija 4.15 Licenca br. 65B8 7D2E CEB9 4F6A	3001588	
	1.11	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7223, verzija 4.x Licenca br. 4DA8 C290 A792 371B	3001588	
	1.12	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7222, verzija 4.x Licenca br. 5193 66D2 9E5F DBA5	3001588	
Datum poslednje kalibracije: 28-08-2019				



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



	Komponenta		Serijski br.	Inv. broj
Merna stanica 2 (tip 3636-B-203) oznaka: NMT-2	2.1	Kabinet stanice, tip 3636-B-100	2870020	3159
	2.2	Merač nivoa zvuka Bruel&Kjaer, tip 2250-N	3001596	
	2.3	Mikrofon Bruel&Kjaer, tip 4189	2850909	
	2.4	Pribor za mikrofon Bruel&Kjaer, tip UA-1404	-	
	2.5	Predpojačavač Bruel&Kjaer, tip ZC-0032	18199	
	2.6	Akumulatorska baterija, tip QB-0065	195579-005	
	2.7	Pribor za montažu za stub/zid, tip UA-2198	-	
	2.8	GPRS ruter sa antenom	-	
	2.9	GPS prijemnik ZZ-0249 „Garmin“ model 16x-HVS	197467/0	
	2.10	Merni softver Bruel&Kjaer BZ-7232, verzija 4.15 Licenca br. 747D D22A ABE5 E5DB	3001596	
	Datum poslednje kalibracije: 28-08-2019			
Računar sa ENMS softverom	3.1	PC računar Bruel&Kjaer, tip3642: Proizvođač: DELL Model: Optiplex 7010 Procesor: Intel (R) Core (TM) i7-3770CTU@3.4GHz RAM. 8 Gb Hard disk: 700 Gb Software: Windows 7 Office: Microsoft Office 2013	2905168	3160
	3.2	Monitor za računar: Dell model P2012Ht	CN-02HPRT-74445-34K-HNDS	
	3.3	PC softver ENMS, tip 7843, verzija 2.8.1 (server i klijent), Licenca br. OR45530-8379816	-	
	3.4	PC softver Bruel&Kjaer BZ-5298	-	
Metoerološka stanica	4.1	Meteorološka stanica, tip: WXT520 AAA0AC30B0, proizvođač: Vaisala	J3540025	3184
	Interna provera etaloniranim meračem – datum kalibracije 23. 10. 2018			



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA Laboratorija za buku i vibracije




ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

2. PODACI O MERNIM MESTIMA

Oznaka mernog mesta: NMT-1

Lokacija: Bulevar Nemanjića 14a – jarbol ispred objekta „Nove Agrobanke“
Tip saobraćajnice: Dvosmerna saobraćajnica sa četiri saobraćajne trake
GPS koordinate: Severna geografska širina: 43.3232324653392° (43°19'23.6")
Istočna geografska dužina: 21.9104664871433° (21°54'37.7")
Nadmorska visina: 197 m
Visina mikrofona: 4 m

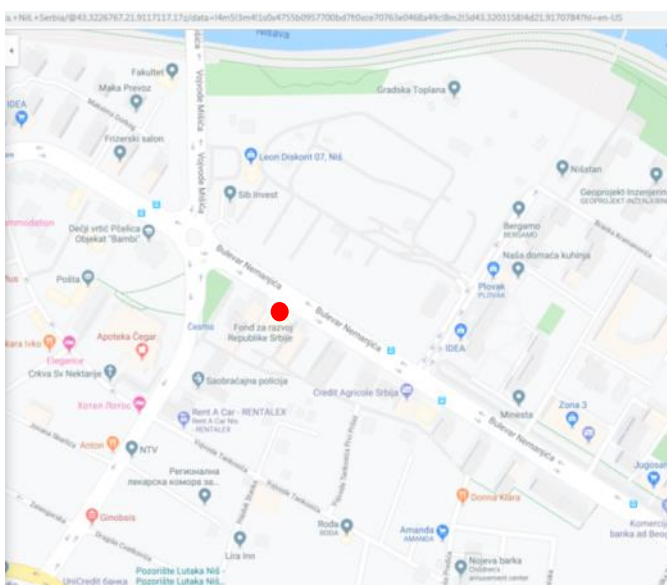



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA



Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Oznaka mernog mesta: NMT-2

Lokacija: Ul. Cara Dušana 102 - jarbol ispred objekta „Hemofarm“
Tip saobraćajnice: Dvosmerna saobraćajnica sa četiri saobraćajne trake
GPS koordinate: Severna geografska širina: 43.3180979871567° (43°19'5")
Istočna geografska dužina: 21.90377539171° (21°54'13.6")
Nadmorska visina: 197 m
Visina mikrofona: 4 m iznad nivoa saobraćajnice

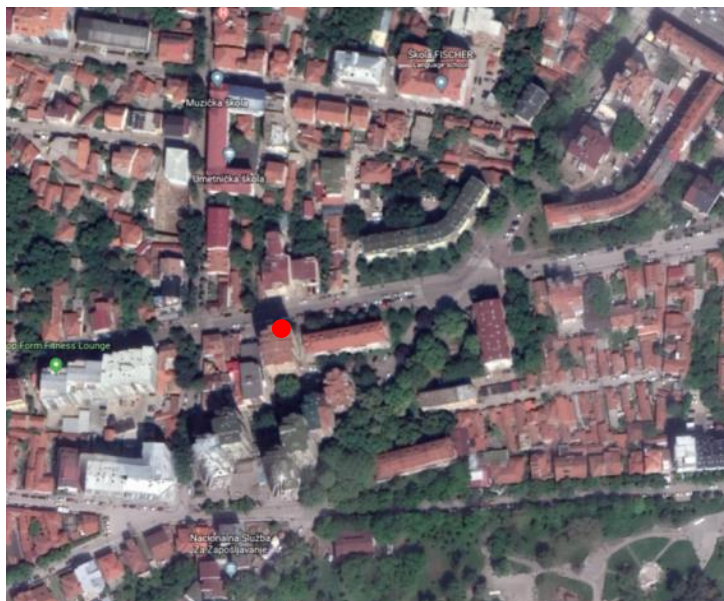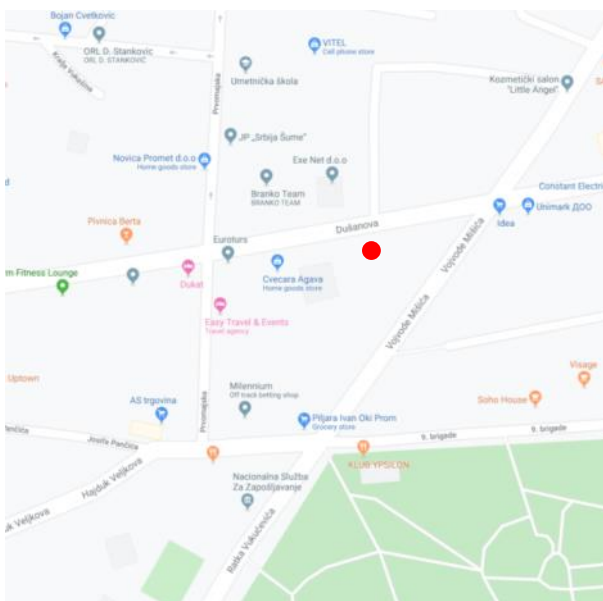




3. INDIKATORI BUKE

3.1 MESEČNI INDIKATORI BUKE

NMT - 1					
	L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
Novembar 2019	67.3	66.7	62.0	70.2	66.0
Decembar 2019	68.3	67.6	62.9	71.1	67.0
Januar 2020	68.8	67.2	62.4	70.9	67.2
Februar 2020	67.9	67.3	62.5	70.7	66.6
Mart 2020	67.2	64.8	60.2	68.8	65.4
April 2020	65.4	56.6	54.3	64.6	62.8
Maj 2020	67.2	65.4	60.5	69.1	65.5
Jun 2020	67.6	67.2	62.6	70.6	66.4
Jul 2020	66.5	66.8	61.9	70.0	65.5
Avgust 2020	66.8	66.8	62.1	70.1	65.7
Septembar 2020	67.2	66.6	61.8	70.0	65.9
Oktober 2020	68.1	67.3	62.4	70.8	66.8
Godišnja vrednost indikatora	67.4	65.9	61.3	69.7	65.9
Standardna devijacija	0.86	2.90	2.25	1.69	1.11
Maksimalna vrednost	68.8	67.6	62.9	71.1	67.2
Minimalna vrednost	65.4	56.6	54.3	64.6	62.8
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)	65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti	2.4	0.9	6.3	-	-

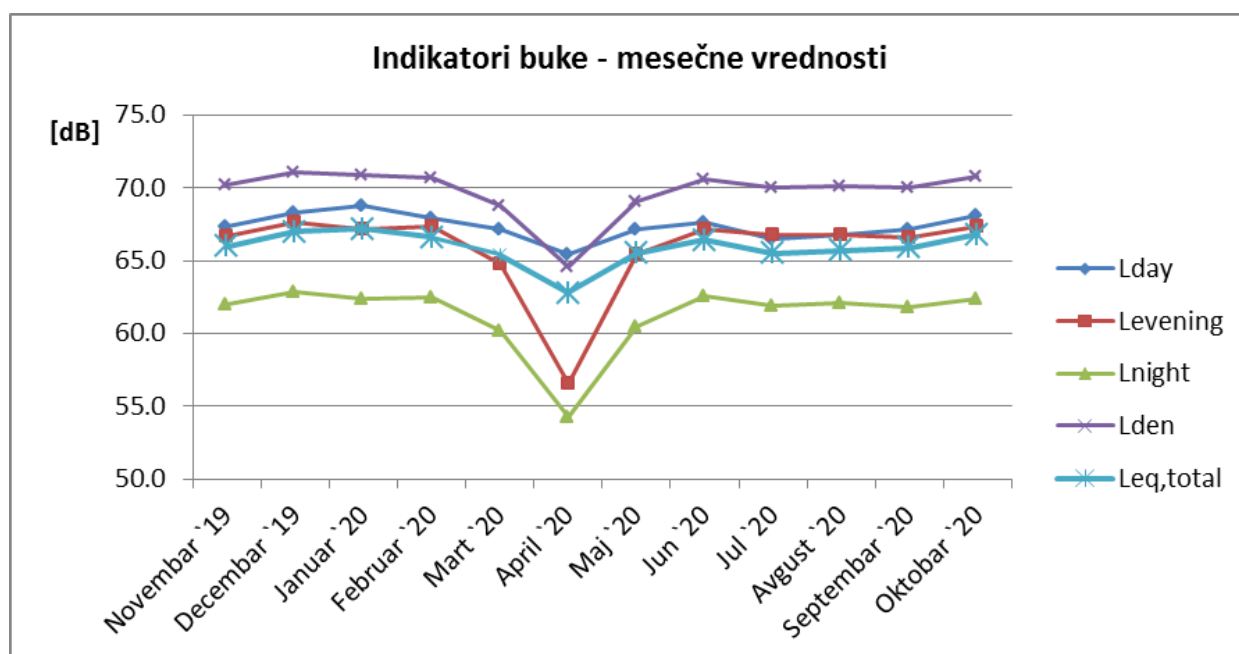


Sl. 1 Promene mesečnih vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-1



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



NMT - 2					
	L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
Novembar 2019	64.7	64.2	60.8	68.4	63.6
Decembar 2019	64.9	64.6	61.3	68.8	63.9
Januar 2020	64.1	63.9	61.9	68.9	62.5
Februar 2020	64.2	64.1	60.7	68.2	63.3
Mart 2020	64.2	62.1	58.5	66.6	62.6
April 2020	63.0	55.5	52.7	62.6	60.5
Maj 2020	64.0	62.7	58.6	66.7	62.5
Jun 2020	64.1	64.2	62.1	69.0	63.5
Jul 2020	64.0	64.2	60.2	67.9	63.1
Avgust 2020	64.0	64.3	60.7	68.2	63.2
Septembar 2020	63.9	63.8	60.4	67.9	63.0
Oktober 2020	64.4	64.3	60.5	68.1	63.4
Godišnja vrednost indikatora	64.1	63.2	59.9	67.6	62.9
Standardna devijacija	0.45	2.41	2.40	1.68	0.84
Maksimalna vrednost	64.9	64.6	62.1	69.0	63.9
Minimalna vrednost	63.0	55.5	52.7	62.6	60.5
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)	65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti	-	-	4.9	-	-

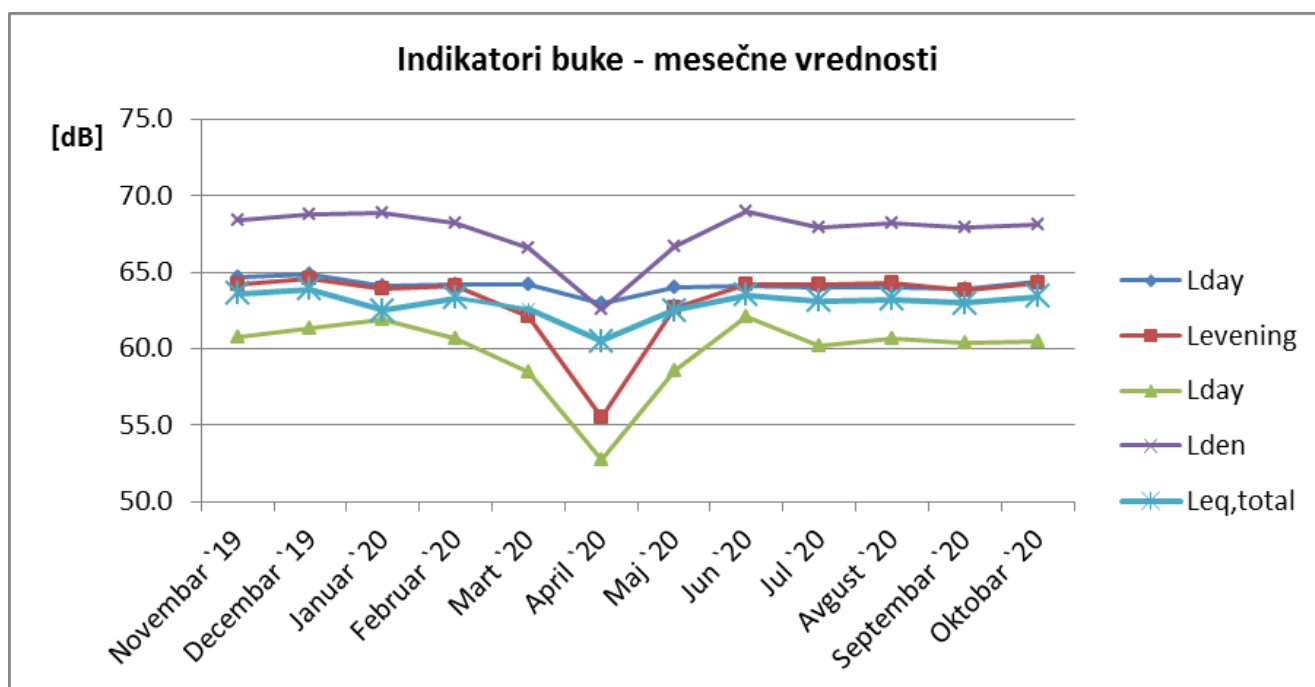

Sl. 2 Promene mesečnih vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



3.2 NEDELJNI INDIKATORI BUKE

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.11.19	11.11.19	67.0	67.0	61.7	70.0	65.8
11.11.19	18.11.19	66.9	66.5	61.9	70.0	65.7
18.11.19	25.11.19	67.5	66.7	61.9	70.2	66.1
25.11.19	02.12.19	67.5	66.9	62.5	70.5	66.2
07.12.19	09.12.19	68.1	67.5	62.4	70.8	66.8
14.12.19	16.12.19	67.5	67.2	62.3	70.5	66.3
21.12.19	23.12.19	67.7	66.7	62.2	70.4	66.3
28.12.19	30.12.19	69.6	68.6	64.3	72.4	68.2
04.01.20	06.01.20	67.9	67.3	63.1	71.0	66.7
06.01.20	13.01.20	67.9	66.9	62.2	70.5	66.5
13.01.20	20.01.20	70.5	67.4	62.7	71.7	68.6
20.01.20	27.01.20	68.3	67.1	62.3	70.7	66.8
27.01.20	03.02.20	68.2	67.1	61.9	70.5	66.7
03.02.20	10.02.20	68.2	68.1	63.1	71.3	67.1
10.02.20	17.02.20	68.1	67.5	62.5	70.9	66.8
17.02.20	24.02.20	67.8	66.6	62.3	70.5	66.4
24.02.20	02.03.20	67.8	67.0	62.0	70.4	66.4
02.03.20	09.03.20	68.2	67.4	62.7	71.0	66.9
09.03.20	16.03.20	68.0	66.9	61.8	70.3	66.5
16.03.20	23.03.20	66.3	62.7	57.4	66.9	64.2
23.03.20	30.03.20	66.1	55.7	55.7	65.4	63.5
30.03.20	06.04.20	65.6	55.5	53.9	64.5	63.0
06.04.20	13.04.20	64.6	55.2	54.0	63.9	62.0
13.04.20	20.04.20	65.3	56.7	54.1	64.5	62.6
20.04.20	27.04.20	65.3	56.6	54.3	64.5	62.7
04.05.20	11.05.20	67.0	63.7	58.8	68.0	65.0
11.05.20	18.05.20	66.9	65.4	61.1	69.3	65.4
18.05.20	25.05.20	67.5	66.4	61.3	69.8	66.0
25.05.20	01.06.20	68.2	66.8	61.7	70.3	66.6
01.06.20	08.06.20	67.7	66.8	61.9	70.3	66.3
08.06.20	15.06.20	67.2	67.3	62.3	70.5	66.1
15.06.20	22.06.20	67.5	66.8	63.3	71.0	66.3
22.06.20	29.06.20	68.2	67.9	62.8	71.0	67.0
29.06.20	06.07.20	66.4	66.1	62.2	70.1	65.3
06.07.20	13.07.20	66.7	66.9	62.1	70.1	65.7
13.07.20	20.07.20	66.7	66.8	61.8	69.9	65.6
20.07.20	27.07.20	66.5	67.2	61.6	69.9	65.6
27.07.20	03.08.20	66.1	66.3	62.4	70.0	65.2
03.08.20	10.08.20	67.4	67.4	61.9	70.3	66.2
10.08.20	17.08.20	66.4	66.7	61.8	69.9	65.4
17.08.20	24.08.20	66.6	67.0	61.9	70.1	65.6
24.08.20	31.08.20	67.2	66.4	62.1	70.1	65.9
31.08.20	07.09.20	66.9	66.6	61.7	69.8	65.7
07.09.20	14.09.20	66.8	66.5	62.2	70.1	65.7
14.09.20	21.09.20	67.0	66.5	61.8	69.9	65.7




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
21.09.20	28.09.20	67.3	66.4	61.5	69.9	65.9
28.09.20	05.10.20	68.0	66.9	61.9	70.4	66.5
05.10.20	12.10.20	68.3	67.7	62.5	70.9	67.0
12.10.20	19.10.20	68.4	67.6	63.0	71.2	67.0
19.10.20	26.10.20	68.2	67.3	62.4	70.8	66.8
26.10.20	02.11.20	67.8	66.7	61.7	70.2	66.3
Srednja vrednost		67.3	65.7	61.3	69.7	65.9
Standardna devijacija		1.03	3.36	2.47	1.89	1.27
Maksimalna vrednost		70.5	68.6	64.3	72.4	68.6
Minimalna vrednost		64.6	55.2	53.9	63.9	62.0
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		2.3	0.7	6.3	-	-

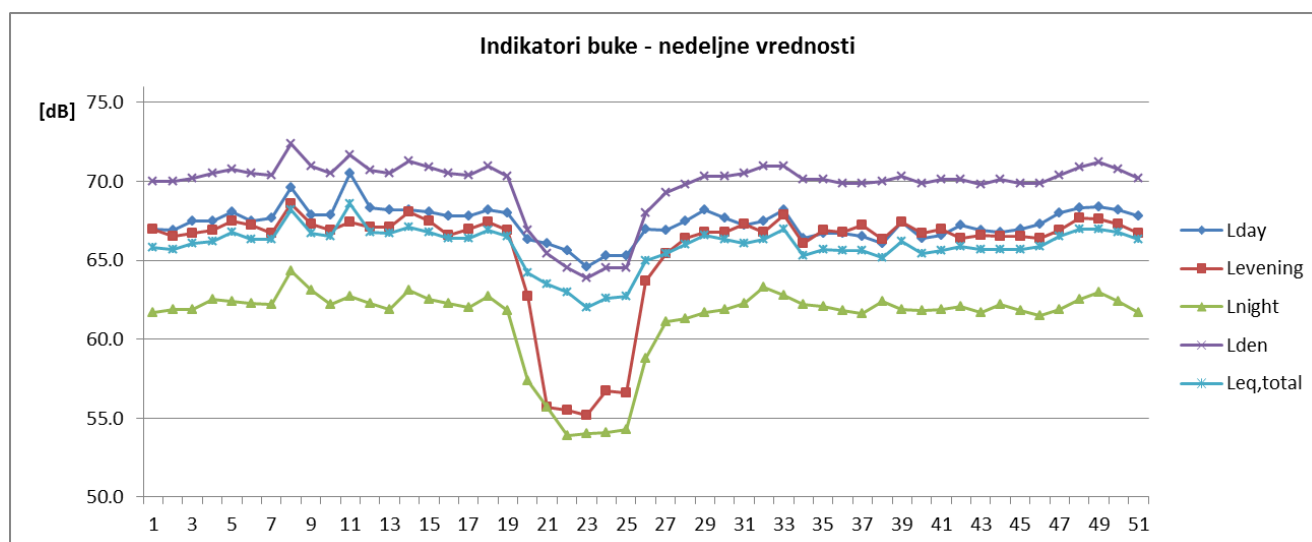

Sl. 3 Promene nedeljnih vrednosti indikatora buke u toku 2019-2020 za NMT-1



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	L_{evening} [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{\text{eq, total}}$ [dB]
04.11.19	11.11.19	64.6	64.7	60.6	68.4	63.7
11.11.19	18.11.19	64.7	63.7	60.6	68.1	63.5
18.11.19	25.11.19	64.8	64.5	60.8	68.4	63.7
25.11.19	02.12.19	64.7	64.2	61.3	68.7	63.7
02.12.19	09.12.19	65.0	64.3	60.7	68.4	63.9
09.12.19	16.12.19	64.3	63.9	60.2	67.9	63.2
16.12.19	23.12.19	64.1	63.6	60.3	67.9	63.1
23.12.19	30.12.19	66.0	66.0	63.1	70.4	65.2
30.12.19	06.01.20	64.6	69.0	63.2	71.0	65.4
06.01.20	13.01.20	63.7	63.7	60.0	67.6	62.8
13.01.20	20.01.20	63.9	64.5	63.8	70.3	64.0
20.01.20	27.01.20	64.9	63.6	60.2	67.9	63.6
27.01.20	03.02.20	64.3	63.7	59.7	67.6	63.1
03.02.20	10.02.20	64.5	64.7	60.8	68.4	63.6
10.02.20	17.02.20	64.0	64.2	60.9	68.3	63.2
17.02.20	24.02.20	64.0	63.3	60.9	68.1	63.0
24.02.20	02.03.20	64.6	64.2	60.1	68.0	63.5
02.03.20	09.03.20	64.8	64.4	61.0	68.5	63.8
09.03.20	16.03.20	64.9	64.4	60.6	68.3	63.8
16.03.20	23.03.20	63.5	60.6	55.4	64.6	61.5
23.03.20	30.03.20	63.8	53.4	53.4	63.1	61.2
30.03.20	06.04.20	63.4	54.8	52.0	62.5	60.8
06.04.20	13.04.20	62.3	54.2	52.7	62.1	59.8
13.04.20	20.04.20	62.6	56.2	52.8	62.4	60.1
20.04.20	27.04.20	62.9	55.9	52.8	62.6	60.4
04.05.20	11.05.20	64.1	60.9	56.8	65.5	62.2
11.05.20	18.05.20	63.6	63.0	58.9	66.8	62.4
18.05.20	25.05.20	64.5	63.6	59.1	67.3	63.1
25.05.20	01.06.20	64.2	64.0	60.2	67.8	63.2
01.06.20	08.06.20	64.2	64.0	60.2	67.8	63.2
08.06.20	15.06.20	64.2	64.0	60.2	67.8	63.2
15.06.20	22.06.20	64.2	64.0	60.2	67.8	63.2
22.06.20	29.06.20	64.2	64.0	60.2	67.8	63.2
29.06.20	06.07.20	63.7	63.7	61.1	68.4	62.9
06.07.20	13.07.20	63.8	63.5	59.9	67.5	62.8
13.07.20	20.07.20	63.7	64.7	59.6	67.6	62.9
20.07.20	27.07.20	64.6	65.0	59.9	68.0	63.6
27.07.20	03.08.20	64.2	63.3	61.0	68.3	63.2
03.08.20	10.08.20	64.1	64.7	60.2	68.0	63.3
10.08.20	17.08.20	63.7	63.8	60.2	67.7	62.8
17.08.20	24.08.20	63.6	64.2	60.5	68.0	62.9
24.08.20	31.08.20	64.5	64.8	61.3	68.8	63.7
31.08.20	07.09.20	63.7	63.8	60.3	67.7	62.9
07.09.20	14.09.20	63.8	63.8	61.8	68.8	63.3
14.09.20	21.09.20	63.8	64.2	59.9	67.6	62.9




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
21.09.20	28.09.20	63.7	63.4	59.7	67.3	62.7
28.09.20	05.10.20	64.1	64.0	59.7	67.6	63.1
05.10.20	12.10.20	64.4	64.7	60.6	68.3	63.5
12.10.20	19.10.20	64.7	64.3	61.3	68.7	63.7
19.10.20	26.10.20	64.6	64.1	60.4	68.1	63.5
26.10.20	02.11.20	64.2	63.8	59.6	67.5	63.0
Srednja vrednost		64.1	63.2	59.6	67.5	63.0
Standardna devijacija		0.62	2.94	2.59	1.89	1.05
Maksimalna vrednost		66.0	69.0	63.8	71.0	65.4
Minimalna vrednost		62.3	53.4	52.0	62.1	59.8
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		-	-	4.6	-	-

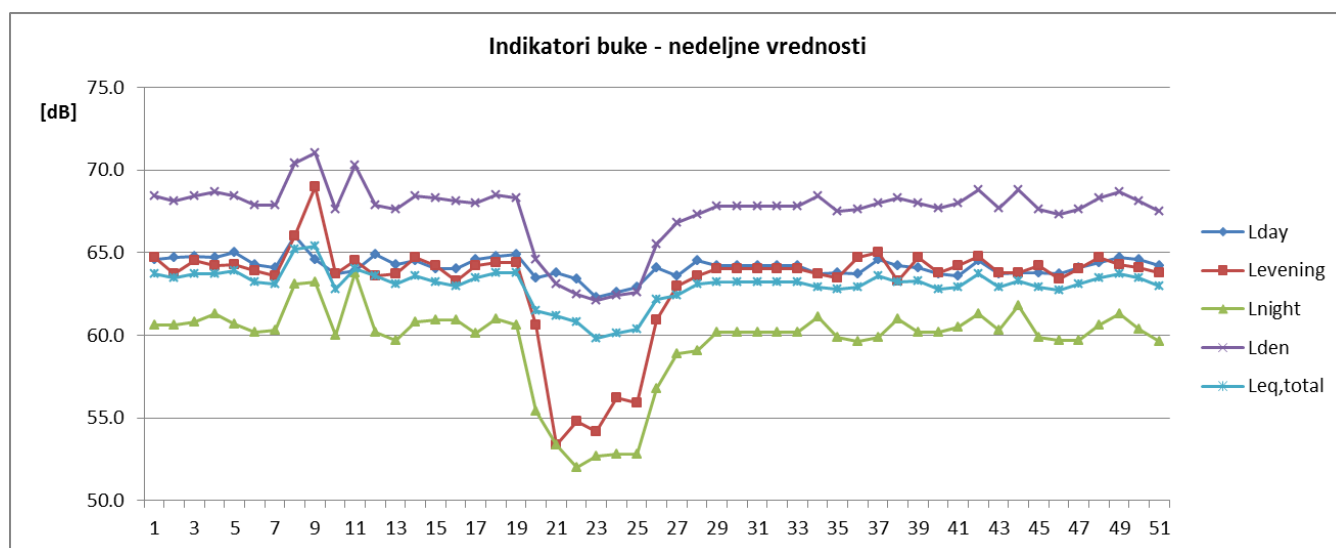

Sl. 4 Promene nedeljnih vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

3.3 INDIKATORI BUKE ZA PETODNEVNI PERIOD RADNIH DANA

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
04.11.19	09.11.19	67.2	67.4	61.4	70.0	66.0
11.11.19	16.11.19	67.1	66.7	61.4	69.8	65.8
18.11.19	23.11.19	67.7	66.8	61.5	70.1	66.3
25.11.19	30.11.19	67.5	66.9	62.0	70.3	66.2
02.12.19	07.12.19	68.6	67.8	61.9	70.8	67.1
09.12.19	14.12.19	67.6	67.3	62.2	70.5	66.4
16.12.19	21.12.19	68.0	67.0	61.9	70.4	66.5
23.12.19	28.12.19	69.9	68.9	64.0	72.4	68.5
30.12.19	04.01.20	67.8	67.2	63.2	71.1	66.6
06.01.20	11.01.20	68.1	67.1	61.8	70.4	66.6
13.01.20	18.01.20	71.3	67.7	62.5	72.0	69.2
20.01.20	25.01.20	68.8	67.4	62.0	70.8	67.2
27.01.20	01.02.20	68.8	67.5	61.6	70.6	67.2
03.02.20	08.02.20	68.6	68.7	63.2	71.5	67.5
10.02.20	15.02.20	68.5	67.9	62.1	70.9	67.1
17.02.20	22.02.20	68.1	66.7	61.7	70.3	66.5
24.02.20	29.02.20	68.3	67.3	61.5	70.4	66.7
02.03.20	07.03.20	68.5	66.9	61.4	70.3	66.8
09.03.20	14.03.20	68.2	67.4	62.0	70.6	66.8
16.03.20	21.03.20	66.8	63.5	58.2	67.6	64.7
23.03.20	28.03.20	66.8	56.3	55.6	65.8	64.1
30.03.20	04.04.20	66.6	55.7	53.8	65.2	63.9
06.04.20	11.04.20	65.9	55.1	54.7	64.9	63.2
13.04.20	18.04.20	66.6	57.3	55.0	65.6	63.9
20.04.20	25.04.20	66.4	57.1	55.0	65.5	63.8
27.04.20	02.05.20	66.1	59.2	54.5	65.3	63.6
04.05.20	09.05.20	67.5	63.0	57.9	67.7	65.3
11.05.20	16.05.20	67.1	65.4	60.7	69.2	65.5
18.05.20	23.05.20	67.9	66.5	61.0	69.8	66.3
25.05.20	30.05.20	68.6	66.6	61.2	70.2	66.8
01.06.20	06.06.20	68.0	66.9	61.6	70.2	66.5
08.06.20	13.06.20	67.7	67.6	62.1	70.5	66.4
15.06.20	20.06.20	67.8	67.1	63.4	71.2	66.6
22.06.20	27.06.20	68.9	68.2	62.9	71.4	67.5
29.06.20	04.07.20	66.8	66.4	62.1	70.2	65.5
06.07.20	11.07.20	67.1	67.2	61.8	70.2	66.0
13.07.20	18.07.20	66.9	67.1	61.6	70.0	65.8
20.07.20	25.07.20	66.9	67.5	61.4	70.0	65.8
27.07.20	01.08.20	66.4	66.6	61.7	69.8	65.4
03.08.20	08.08.20	67.8	67.3	61.4	70.2	66.4
10.08.20	15.08.20	66.7	66.4	61.7	69.8	65.5
17.08.20	22.08.20	67.0	67.1	61.9	70.2	65.9
24.08.20	29.08.20	67.9	66.6	61.9	70.3	66.4
31.08.20	05.09.20	67.3	66.7	61.3	69.8	66.0
07.09.20	12.09.20	67.1	66.6	61.9	70.0	65.8




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
14.09.20	19.09.20	67.3	66.6	61.6	70.0	65.9
21.09.20	26.09.20	67.5	66.6	61.1	69.8	66.0
28.09.20	03.10.20	68.5	67.0	61.6	70.4	66.9
05.10.20	10.10.20	68.5	68.0	62.4	71.0	67.1
12.10.20	17.10.20	68.7	67.5	63.0	71.3	67.3
19.10.20	24.10.20	68.3	67.4	62.1	70.7	66.9
26.10.20	31.10.20	68.2	66.9	61.6	70.3	66.6
Srednja vrednost		67.7	65.8	60.9	69.8	66.2
Standardna devijacija		0.96	3.42	2.43	1.76	1.15
Maksimalna vrednost		71.3	68.9	64.0	72.4	69.2
Minimalna vrednost		65.9	55.1	53.8	64.9	63.2
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		2.7	3.9	9.0	-	-

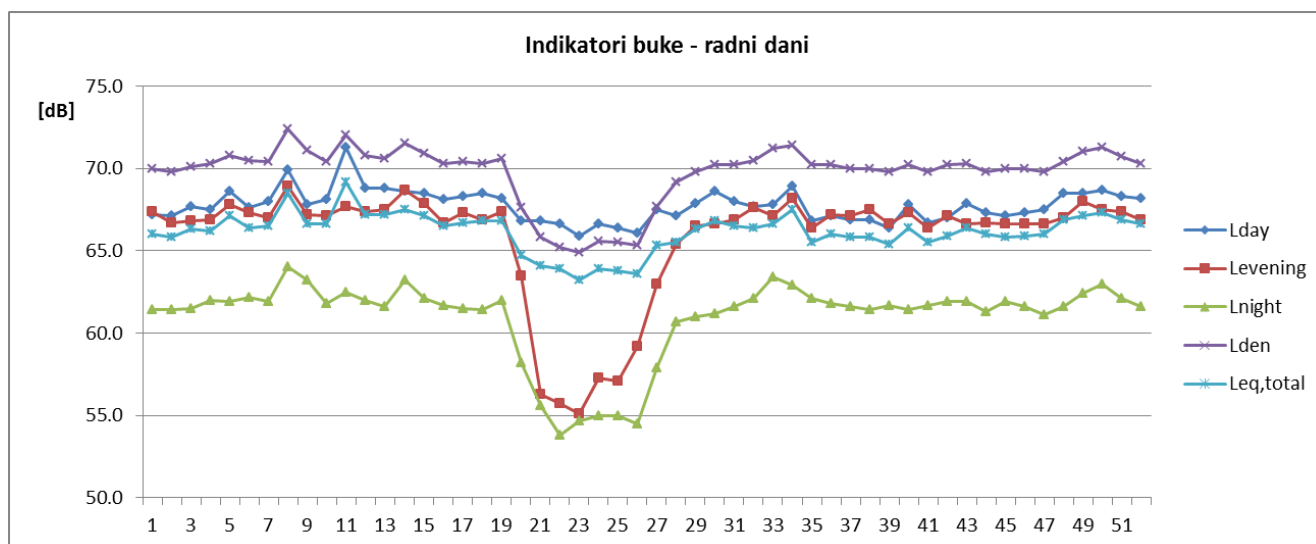

Sl. 5 Promene petodnevних (radni dani) vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-1



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	L_{evening} [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{\text{eq, total}}$ [dB]
04.11.19	09.11.19	65.0	65.2	60.3	68.4	64.0
11.11.19	16.11.19	65.0	63.9	60.0	67.9	63.7
18.11.19	23.11.19	65.1	64.7	60.3	68.3	63.9
25.11.19	30.11.19	64.6	64.2	60.8	68.3	63.6
02.12.19	07.12.19	65.4	64.5	59.9	68.1	68.1
09.12.19	14.12.19	64.4	63.9	59.9	67.7	67.7
16.12.19	21.12.19	64.4	63.8	59.8	67.7	67.7
23.12.19	28.12.19	66.3	66.0	63.0	70.3	70.3
30.12.19	04.01.20	65.0	70.1	63.9	71.8	71.8
06.01.20	11.01.20	63.9	63.7	59.4	67.3	62.8
13.01.20	18.01.20	64.1	64.9	64.6	71.0	64.4
20.01.20	25.01.20	65.5	63.8	59.7	67.8	63.9
27.01.20	01.02.20	64.8	64.0	59.3	67.5	63.4
03.02.20	08.02.20	65.0	65.1	60.7	68.5	64.0
10.02.20	15.02.20	64.4	64.6	60.4	68.2	63.5
17.02.20	22.02.20	64.3	63.3	60.5	67.9	63.2
24.02.20	29.02.20	64.9	64.6	59.6	67.9	63.7
02.03.20	07.03.20	65.0	63.7	59.2	67.5	63.5
09.03.20	14.03.20	65.2	64.8	60.9	68.7	64.1
16.03.20	21.03.20	63.9	61.6	56.0	65.2	62.1
23.03.20	28.03.20	64.4	53.6	53.8	63.6	61.7
30.03.20	04.04.20	64.3	54.7	51.9	63.1	61.6
06.04.20	11.04.20	63.5	54.2	53.2	62.9	60.9
13.04.20	18.04.20	63.8	56.8	53.7	63.5	61.3
20.04.20	25.04.20	64.1	56.1	53.1	63.4	61.5
27.04.20	02.05.20	63.8	56.8	52.4	63.0	61.2
04.05.20	09.05.20	64.5	60.1	55.5	65.0	62.3
11.05.20	16.05.20	63.8	63.0	58.6	66.7	62.5
18.05.20	23.05.20	64.8	63.8	58.7	67.2	63.4
25.05.20	30.05.20	64.5	63.7	59.2	67.4	63.2
01.06.20	06.06.20	64.2	63.5	60.4	67.9	63.1
08.06.20	13.06.20	63.9	65.0	60.1	68.0	63.2
15.06.20	20.06.20	63.7	64.1	65.4	71.5	64.4
22.06.20	27.06.20	65.4	65.1	61.1	68.9	64.3
29.06.20	04.07.20	64.2	63.9	60.9	68.5	63.2
06.07.20	11.07.20	64.2	63.7	59.8	67.6	63.0
13.07.20	18.07.20	64.0	65.2	59.3	67.6	63.2
20.07.20	25.07.20	65.2	65.5	59.1	67.9	64.0
27.07.20	01.08.20	64.2	63.2	60.1	67.7	63.0
03.08.20	08.08.20	64.5	64.1	59.9	67.8	63.4
10.08.20	15.08.20	64.1	63.7	60.1	67.7	63.0
17.08.20	22.08.20	63.9	64.4	60.2	67.9	63.1
24.08.20	29.08.20	65.1	65.3	61.0	68.8	64.2
31.08.20	05.09.20	64.1	64.0	59.9	67.6	63.1
07.09.20	12.09.20	64.2	64.0	61.8	68.9	63.5




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
14.09.20	19.09.20	64.1	64.4	59.6	67.6	63.1
21.09.20	26.09.20	63.9	63.6	59.2	67.2	62.8
28.09.20	03.10.20	64.6	63.7	59.3	67.4	63.3
05.10.20	10.10.20	64.8	64.9	60.6	68.4	63.8
12.10.20	17.10.20	65.0	64.2	61.5	68.8	63.9
19.10.20	24.10.20	64.7	63.8	60.3	68.0	63.5
26.10.20	31.10.20	64.4	63.6	59.2	67.3	63.1
Srednja vrednost		64.5	63.2	59.4	67.5	63.7
Standardna devijacija		0.56	3.11	2.80	1.92	2.00
Maksimalna vrednost		66.3	70.1	65.4	71.8	71.8
Minimalna vrednost		63.5	53.6	51.9	62.9	60.9
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnih ica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		-	-	4.4	-	-

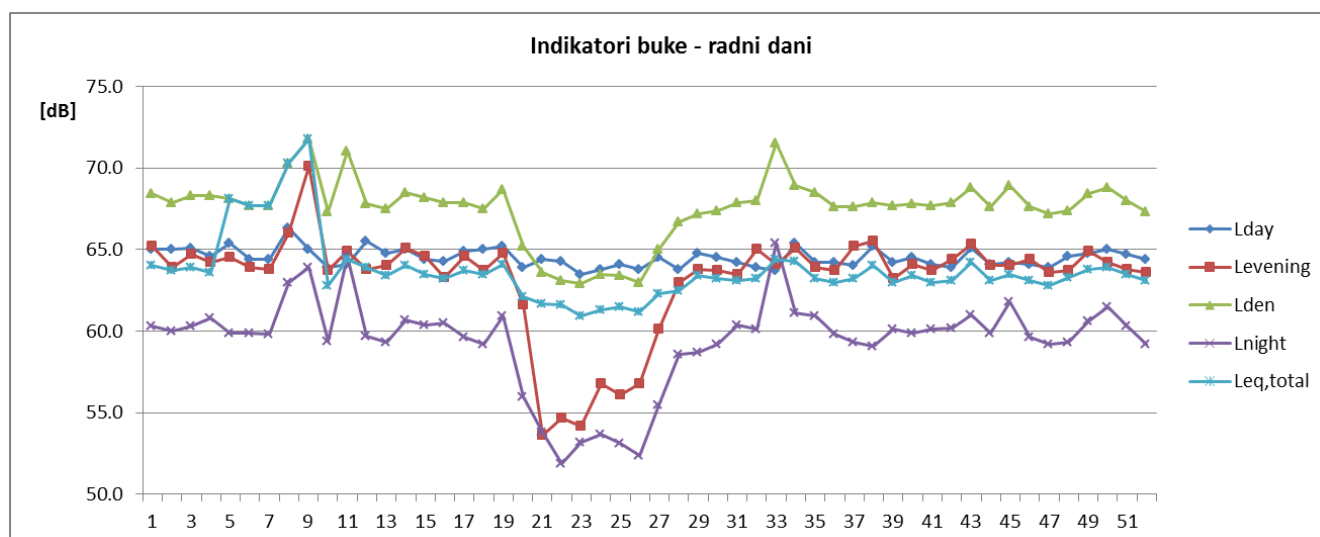

Sl. 6 Promene petodnevni (radni dani) vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



3.4 INDIKATORI BUKE ZA VIKENDE

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	L_{evening} [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{\text{eq, total}}$ [dB]
02.11.19	04.11.19	67.8	65.5	62.2	70.2	66.2
09.11.19	11.11.19	66.3	65.6	62.6	70.0	65.3
16.11.19	18.11.19	66.2	65.9	62.9	70.3	65.3
23.11.19	25.11.19	66.6	66.4	62.8	70.4	65.6
30.11.19	02.12.19	67.5	66.9	63.5	71.1	66.4
07.12.19	09.12.19	66.9	66.4	63.4	70.8	65.9
14.12.19	16.12.19	66.5	66.6	62.8	70.5	65.6
21.12.19	23.12.19	66.9	66.0	62.9	70.4	65.7
28.12.19	30.12.19	68.7	67.9	65.0	72.4	67.6
04.01.20	06.01.20	68.2	67.8	62.6	71.0	66.9
11.01.20	13.01.20	67.2	66.4	63.1	70.7	66.1
18.01.20	20.01.20	67.7	66.7	63.0	70.8	66.4
25.01.20	27.01.20	66.8	66.4	63.0	70.6	65.8
01.02.20	03.02.20	66.2	66.0	62.4	70.0	65.2
08.02.20	10.02.20	66.7	66.5	63.1	70.5	65.7
15.02.20	17.02.20	66.8	66.2	63.5	70.8	65.8
22.02.20	24.02.20	66.8	66.3	63.6	70.9	65.9
29.02.20	02.03.20	66.5	66.2	63.0	70.4	65.5
07.03.20	09.03.20	67.5	68.3	64.9	72.2	66.9
14.03.20	16.03.20	67.2	65.4	61.1	69.4	65.6
21.03.20	23.03.20	64.7	59.8	54.3	64.6	62.3
28.03.20	30.03.20	63.8	53.5	55.9	64.2	61.5
04.04.20	06.04.20	61.4	54.9	54.2	62.4	59.2
11.04.20	13.04.20	56.4	55.3	51.9	59.6	55.2
18.04.20	20.04.20	55.3	54.9	50.8	58.6	54.1
25.04.20	27.04.20	59.3	55.2	51.9	60.5	57.3
02.05.20	04.05.20	65.6	59.9	53.9	65.0	63.2
09.05.20	11.05.20	65.3	65.2	60.6	68.6	64.2
16.05.20	18.05.20	66.1	65.4	61.9	69.5	65.0
23.05.20	25.05.20	66.4	65.9	61.9	69.7	65.2
30.05.20	01.06.20	67.0	67.4	62.8	70.7	66.0
06.06.20	08.06.20	66.7	66.6	62.7	70.4	65.7
13.06.20	15.06.20	65.9	66.5	62.9	70.3	65.3
20.06.20	22.06.20	66.4	66.0	62.9	70.4	65.5
27.06.20	29.06.20	65.5	66.0	62.4	69.6	64.8
04.07.20	06.07.20	65.5	65.4	62.4	69.8	64.7
11.07.20	13.07.20	65.5	66.1	62.7	70.1	64.9
18.07.20	20.07.20	66.1	65.8	62.2	69.8	65.1
25.07.20	27.07.20	65.5	66.3	62.1	69.8	64.8
01.08.20	03.08.20	65.0	65.6	63.7	70.5	64.7
08.08.20	10.08.20	66.2	67.6	63.1	70.8	65.7
15.08.20	17.08.20	65.6	67.4	62.2	70.1	65.2
22.08.20	24.08.20	65.4	66.7	62.1	69.8	64.8
29.08.20	31.08.20	65.2	65.8	62.4	69.7	64.6
05.09.20	07.09.20	65.7	65.9	62.5	69.8	64.9




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
12.09.20	14.09.20	65.9	66.3	62.8	70.2	65.2
19.09.20	21.09.20	66.1	66.2	62.1	69.9	65.2
26.09.20	28.09.20	66.7	66.0	62.3	70.1	65.6
03.10.20	05.10.20	66.4	66.5	62.4	70.1	65.5
10.10.20	12.10.20	67.9	66.9	62.7	70.8	66.6
17.10.20	19.10.20	67.4	67.6	63.0	71.0	66.4
24.10.20	26.10.20	67.7	67.3	63.1	71.0	66.5
31.10.20	02.11.20	66.7	66.2	62.0	70.0	65.5
Srednja vrednost		65.8	65.0	61.5	69.3	64.7
Standardna devijacija		2.47	3.61	3.33	2.98	2.62
Maksimalna vrednost		68.7	68.3	65.0	72.4	67.6
Minimalna vrednost		55.3	53.5	50.8	58.6	54.1
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		0.8	-	6.5	-	-

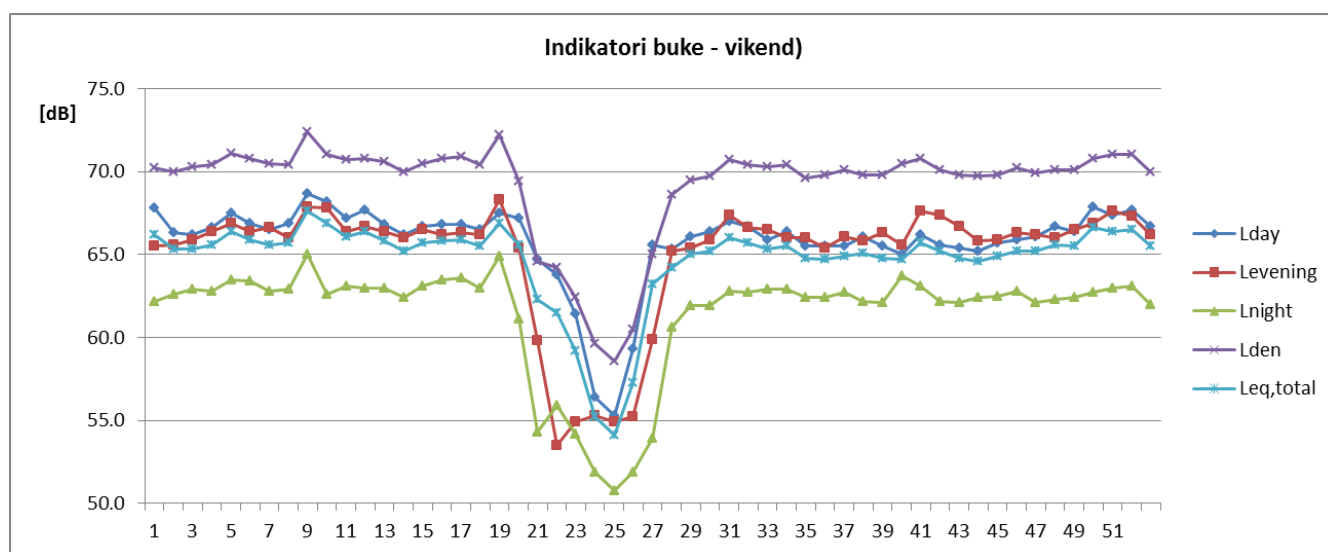

Sl. 7 Promene vikend vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-1



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-2				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
02.11.19	04.11.19	64.2	63.0	61.2	68.3	63.2
09.11.19	11.11.19	63.5	63.3	61.3	68.3	62.8
16.11.19	18.11.19	63.5	63.4	61.7	68.5	63.0
23.11.19	25.11.19	63.9	63.9	61.9	68.8	63.3
30.11.19	02.12.19	64.9	64.3	62.5	69.5	64.1
07.12.19	09.12.19	63.8	63.8	62.2	69.0	63.3
14.12.19	16.12.19	63.6	64.0	61.6	68.5	63.1
21.12.19	23.12.19	63.5	63.3	61.4	68.3	62.9
28.12.19	30.12.19	65.2	66.1	63.5	70.5	64.9
04.01.20	06.01.20	63.3	63.7	60.7	67.9	62.7
11.01.20	13.01.20	63.2	63.7	61.3	68.3	62.7
18.01.20	20.01.20	63.2	63.5	61.1	68.2	62.7
25.01.20	27.01.20	63.0	63.2	61.2	68.1	62.5
01.02.20	03.02.20	62.8	62.8	60.7	67.7	62.2
08.02.20	10.02.20	62.9	63.7	61.2	68.2	62.5
15.02.20	17.02.20	62.9	62.9	61.9	68.6	62.6
22.02.20	24.02.20	63.1	63.3	61.7	68.5	62.7
29.02.20	02.03.20	64.0	63.1	61.2	68.3	63.1
07.03.20	09.03.20	64.3	65.7	63.6	70.4	64.4
14.03.20	16.03.20	64.2	63.1	59.5	67.3	62.9
21.03.20	23.03.20	62.2	56.5	53.1	62.4	59.9
28.03.20	30.03.20	61.7	53.0	51.7	61.3	59.2
04.04.20	06.04.20	59.6	55.0	52.3	60.8	57.5
11.04.20	13.04.20	54.5	54.3	51.1	58.6	53.6
18.04.20	20.04.20	55.1	53.9	48.8	57.3	53.6
25.04.20	27.04.20	55.4	55.1	52.0	59.4	54.5
02.05.20	04.05.20	63.9	58.7	53.7	63.8	61.5
09.05.20	11.05.20	62.8	62.6	58.9	66.6	61.8
16.05.20	18.05.20	62.8	62.7	59.8	67.1	62.0
23.05.20	25.05.20	63.4	62.8	60.0	67.3	62.4
30.05.20	01.06.20	63.4	64.5	61.9	68.9	63.2
06.06.20	08.06.20	63.9	63.8	61.3	68.4	63.1
13.06.20	15.06.20	62.9	63.9	61.4	68.4	62.7
20.06.20	22.06.20	63.1	63.5	62.2	68.9	62.9
27.06.20	29.06.20	62.6	63.2	61.8	68.5	62.4
04.07.20	06.07.20	62.5	63.3	61.5	68.2	62.3
11.07.20	13.07.20	62.8	62.8	60.0	67.3	62.1
18.07.20	20.07.20	62.9	63.0	60.4	67.5	62.2
25.07.20	27.07.20	62.5	63.9	61.3	68.2	62.4
01.08.20	03.08.20	64.4	63.6	62.7	69.5	63.8
08.08.20	10.08.20	62.7	65.8	60.9	68.5	63.0
15.08.20	17.08.20	62.6	64.3	60.4	67.8	62.4
22.08.20	24.08.20	62.6	63.8	61.0	68.0	62.4
29.08.20	31.08.20	62.5	63.0	62.1	68.6	62.4
05.09.20	07.09.20	62.7	62.8	61.0	67.9	62.2




CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ИСО/ЕС 17025

početak od 00:00	kraj u 00:00	NMT-1				
		L_{day} [dB]	$L_{evening}$ [dB]	L_{night} [dB]	L_{den} [dB]	$L_{eq, total}$ [dB]
12.09.20	14.09.20	62.7	63.2	61.8	68.5	62.5
19.09.20	21.09.20	63.0	63.8	60.4	67.7	62.5
26.09.20	28.09.20	63.1	62.7	60.7	67.7	62.3
03.10.20	05.10.20	62.7	64.5	60.5	67.9	62.5
10.10.20	12.10.20	63.2	64.2	60.5	68.0	62.7
17.10.20	19.10.20	63.8	64.7	60.8	68.3	63.2
24.10.20	26.10.20	64.2	64.6	60.7	68.3	63.4
31.10.20	02.11.20	63.4	64.3	60.5	68.0	62.8
Srednja vrednost		62.7	62.6	60.0	67.3	62.1
Standardna devijacija		2.07	3.03	3.34	2.82	2.28
Maksimalna vrednost		65.2	66.1	63.6	70.5	64.9
Minimalna vrednost		54.5	53.0	48.8	57.3	53.6
Granične vrednosti indikatora (zona 5 – zona pored gradskih saobraćajnica)		65	65	55	-	-
Prekoračenje srednje vrednosti		-	-	5.0	-	-

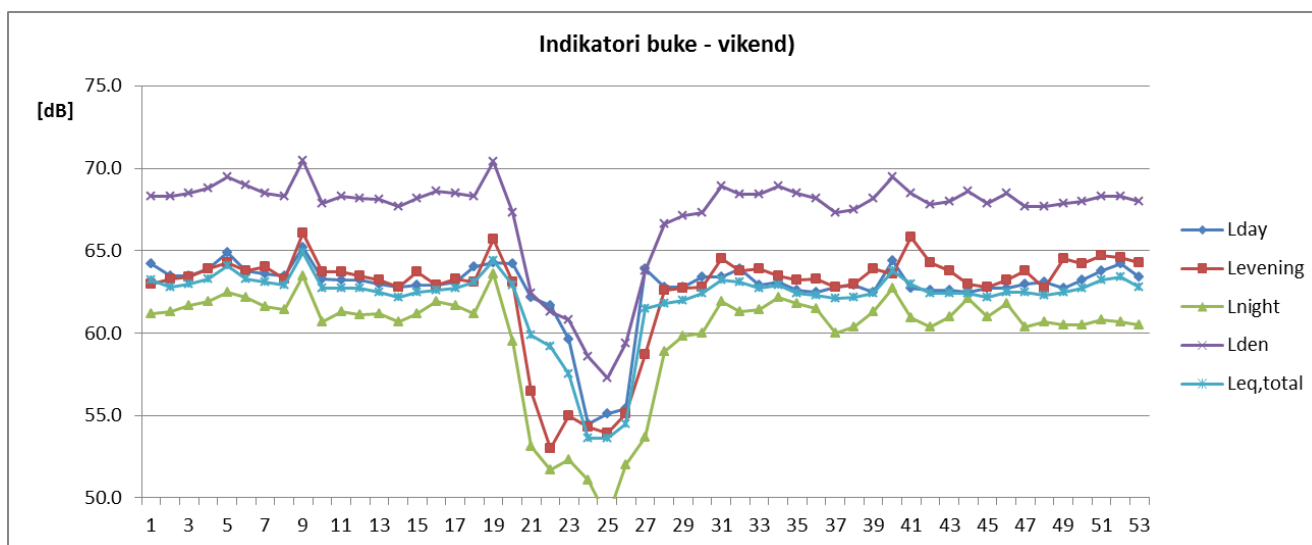

Sl. 8 Promene vikend vrednosti indikatora buke u toku 2019/2020 za NMT-2



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



KONTROLISAO:

Dr Momir Prašćević, red. prof.
Rukovodilac Laboratorije za buku i vibracije

IZVEŠTAJ URADIO:

ODOBRIO:

Dr Darko Mihajlov, docent

M.P.

Dr Tatjana Golubović, red. prof.
Rukovodilac Centra za tehnička ispitivanja

- *Kraj izveštaja* -



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

6. PRILOZI

PRILOG 1: PODACI O OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI

Rešenje o registraciji kod trgovinskog suda

Посл. бр. FI 221/2011	
Privredni	суд у Nišu
судија Olivera Jovanović	
као судија појединац у судскорегистарској правној ствари предлагача	
Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu . Niš	
ради уписа uskladjivanje sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti	
дана 15.11.2011 донео је:	
РЕШЕЊЕ	
Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски регистар, у регистарски улогач	
бр. 1-374	података садржаних у прилозима уз пријаву бр. 3
који су саставни део овог решења.	
	
Судија O. Jovanović	
Privrednom Apelacionom	
Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда	
Београду	у року од 8 дана од дана постављања преписа решења.

4. Препис решења



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Sertifikat o akreditaciji



Акредитационо тело Србије
Accreditation Body of Serbia

01824



Београд
Belgrade
додељује
awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

Универзитет у Нишу
Факултет заштите на раду у Нишу
Центар за техничка испитивања
Ниш

акредитациони број
accreditation number

01-393

задовољава захтеве стандарда
fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue

01.07.2020.

Акредитација важи до
Date of expiry

20.05.2021.



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Rešenje o ovlašćivanju za merenje buke u životnoj sredini



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-01419/2017-16

Датум: 11.07.2017. године.

Немањина 22-26

Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

Примљено	14 SEP 2017	
Оп. јед.	Број	Прилог
01-25h	2	

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животnoj средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др.закон и 62/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16), а по захтеву Факултета заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, Министарство заштите животне средине, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** да Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, **испуњава прописане услове да врши мерење буке у животnoj средини.**

2. **ОВЛАШЋУЈУ СЕ:**

1. др Драган Цветковић, дипл.инж.звр.;
2. др Момир Прашчевић, дипл.инж.ел.;
3. др Дарко Михајлов, дипл.инж.маш.;
4. др Дејан Васовић, дипл.инж.зжс;
5. Младена Лукић, дипл.физ. за примењену физику.

запослени на Факултету заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, да врше мерење из тачке 1. диспозитива решења.

3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, поднео је захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животnoj средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животnoj средини, Извештај о мерењу буке у животnoj средини и Сертификат о акредитацији број 01-393) и увида на лицу места (Записник од 10.07.2017. године), утврђено је да Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Ниш, испуњава услове да врши мерење буке у животnoj средини, а на основу Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијење овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 5. Закона о заштити од буке у животnoj средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.





CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-01419/1/2017-16

Датум: 03.02.2020. године

Београд

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14, 47/18 и 30/18), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 62/2017), члана 136. и члана 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18), а по захтеву *Факултета заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Нии*, Министарство заштите животне средине, в.д. секретара Министарства, Бранислав Атанасковић, по решењу о овлашћењу министра бр. 021-01-5/9/2017-09 од 15.05.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

1. У решењу број 353-01-01419/2017-16, од 11. јула 2017. године у тачки 2., име и презиме овлашћених лица за мерење буке у животној средини: др Драган Цветковић, дипл.инж.звр; др Дејан Васовић, дипл.инж.зжс. и Младен Лукић, дипл. физ. за примењену физику, **бришу се**.

2. У осталом делу решење остаје непромењено.

Образложење

Факултет заштите на раду, Центар за техничка испитивања, Чарнојевића 10а, Нии, доставио је обавештење Министарству заштите животне средине, Комисији за давање овлашћења организацијама за мерење буке у животној средини, да је овлашћено лице за мерење буке у животној средини др Драган Цветковић у пензији, а да су овлашћена лица: др Дејан Васовић, дипл.инж.зжс. и Младен Лукић, дипл. физичар, распоређени у другу лабораторију.

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

В.Д. СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА


Бранислав Атанасковић