


РУЧНИ ЈАВЉАЧИ ПОЖАРА


Ручни јављачи се постављају и са унутрашње и са спољашње стране објекта на зидовима и елементима конструкције, на висини од 1.5 m од нивоа пода или земље. У унутрашњости објекта ручни јављачи се постављају на путевима за евакуацију, у ходницима, пролазима, на степеништима, излазима, у близини простора са већим пожарним ризиком, уз важне комуникације и у близини ручних апарата за гашење пожара. Унутар објекта се постављају на размаку од 40 m, а изван објекта на растојању до 120 m. Изглед ручног јављача пожара је приказан на слици.

Задатак 1.

На слици је приказана основа објекта са распоредом просторија и ходника. Сви ходници су ширине 3.0 m. Тип јављача (детектора) који се користи за откривање пожара је **ручни јављач пожара**. Предвидети потребан број јављача за део ходника који је означен на слици. Уцртати симболе за јављаче на места где треба да се поставе и обележити међусобно растојање између јављача.

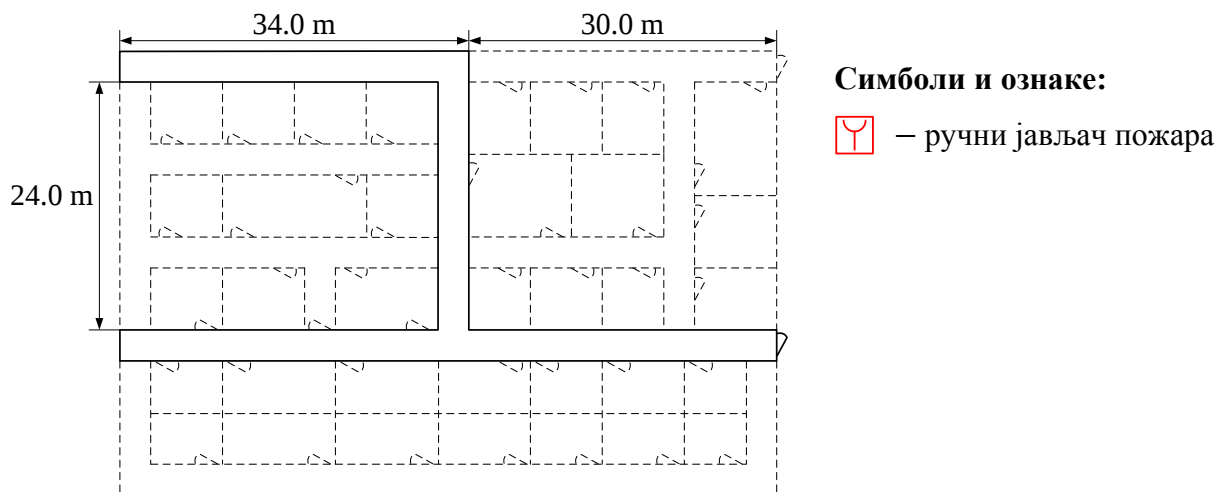


Решење:

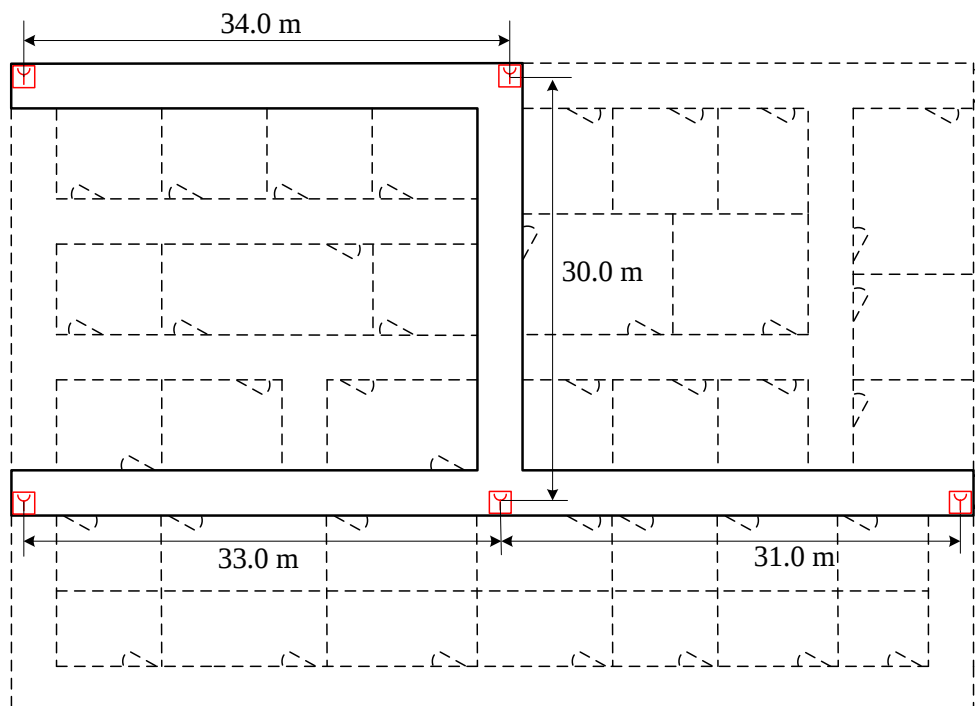


Задатак 2.

На слици је приказана основа објекта са распоредом просторија и ходника. Сви ходници су ширине 3.0 m. Тип јављача (детектора) који се користи за откривање пожара је **ручни јављач пожара**. Предвидети потребан број јављача за део ходника који је означен на слици. Уцртати симболе за јављаче на места где треба да се поставе и обележити међусобно растојање између јављача.

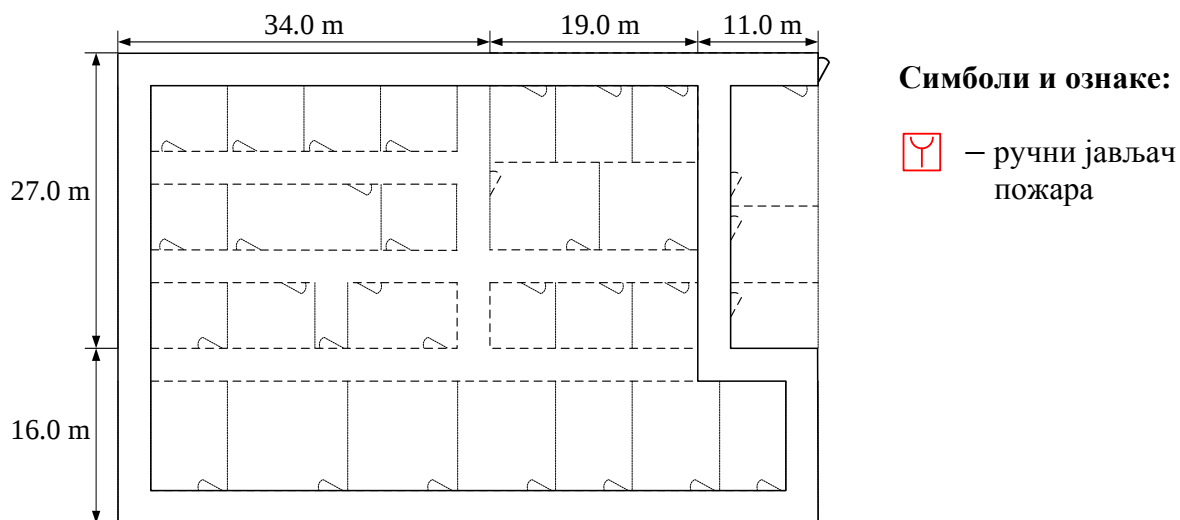


Решење:

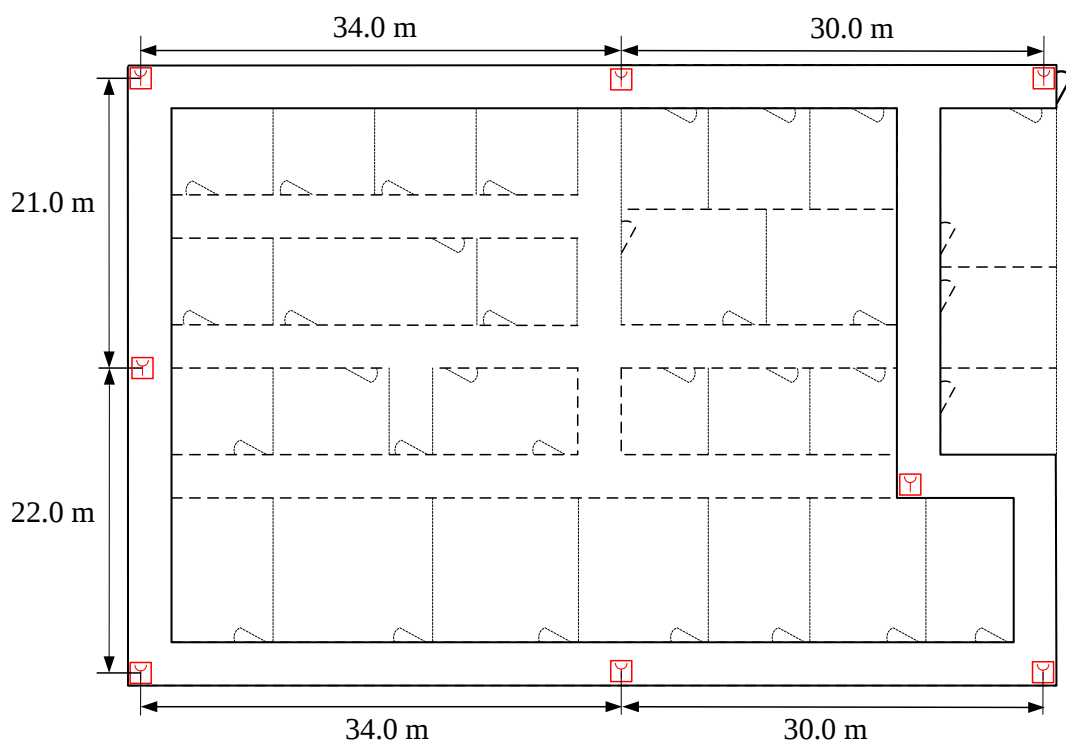

Задатак 3.

На слици је приказана основа објекта са распоредом просторија и ходника. Сви ходници су ширине 3.0 m. Тип јављача (детектора) који се користи за откривање пожара је **ручни јављач пожара**. Предвидети потребан број јављача за део ходника који је означен на слици. Уцртати симболе за јављаче на места где треба да се поставе и обележити међусобно растојање између јављача.

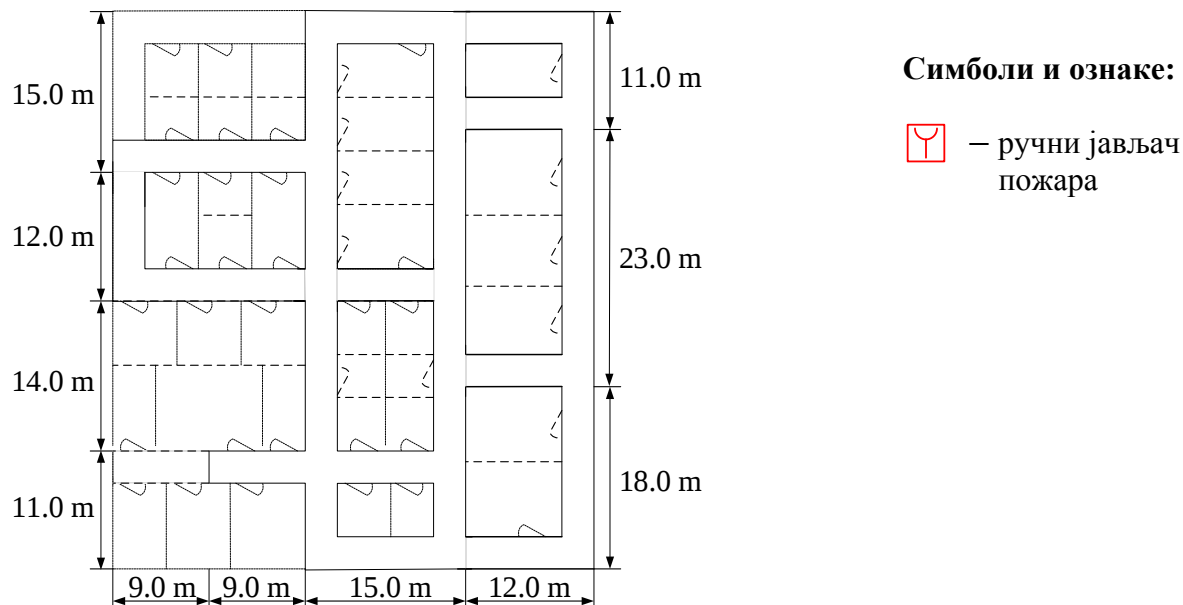

Решење:

